


Apresentando uma nova maneira de gerenciar energia.

nationalgrid

Saiba mais em
ngrid.com/smartmeter



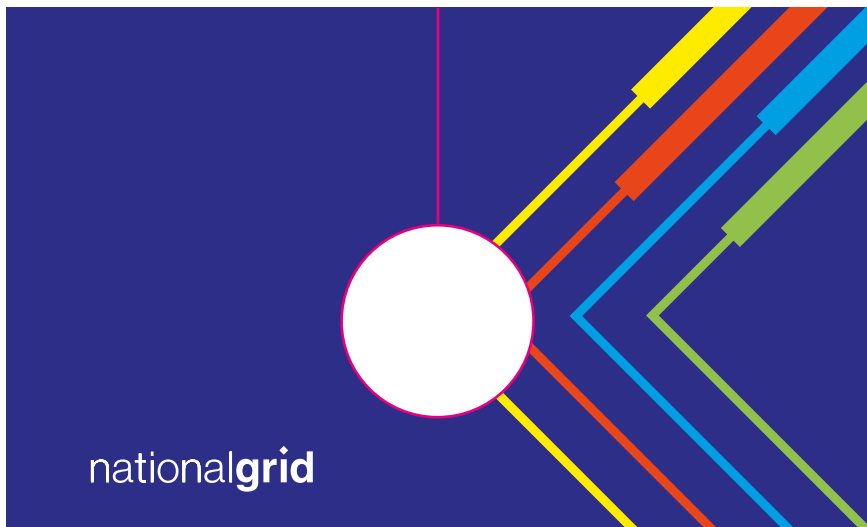

Seu novo smart meter fornecerá:

- **MAIS CONTROLE DO CLIENTE:** acesso contínuo e seguro aos seus dados de energia — para mais informações sobre suas decisões de uso e eficiência energética.
- **LEITURAS DE ENERGIA MAIS RÁPIDAS E PRECISAS:** disponível em minutos através do seu portal *Minha Conta*.
- **RESPOSTA RÁPIDA:** monitoramento aprimorado de interrupções e resposta a tempestades.

- Seu medidor elétrico foi instalado com sucesso.
- Você quer cancelar. Lembre-se de que cancelar a assinatura resultará em cobranças de serviço futuras. Para confirmar sua decisão, ligue para **1-800-322-3223** ou acesse **ngrid.com/smartmeter** para preencher um formulário online.
- Voltaremos porque: _____

Poderemos retornar às suas instalações para realizar uma verificação de qualidade padrão.

Como qualquer aparelho antigo, seu medidor precisa ser substituído. Tudo isso faz parte do nosso compromisso contínuo de capacitar nossos clientes, enquanto trabalhamos para construir uma rede de energia mais confiável do futuro.

ESTÁ PERCEBENDO UM ATRASO? Pode levar até 30 dias para que seu smart meter se conecte à rede. Verifique o Portal *Minha Conta* quando o registro for concluído para ver os dados de uso.

This is an important notice. Please have it translated.

Este é um aviso importante. Quiera mandá-lo traduzir.

Este es un aviso importante. Por favor, hágalo traducir.

Avis important. Veuillez traduire immédiatement.

Questa è un'informazione importante, si prega di tradurla.

Это очень важное сообщение. Пожалуйста, попросите чтобы вам его перевели.

Đây là một thông báo quan trọng. Xin vui lòng dịch thông báo này.

這是一個重要的通知。請翻譯一下。

ہتم جرت ی جرت دم راطخ اذہ

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বজিঃপ্তি অনুগ্রহ করে এটি অনুবাদ করে ননি।

Sa a se yon avi enpòtan. Tanpri, fè li tradwi.

טעזערעביא עטיב. גאַזנאַ עקיסטיוו יאַ זיא סאָ

PERGUNTAS? Ligue para 1-800-322-3223

Saiba mais em **ngrid.com/smartmeter**

